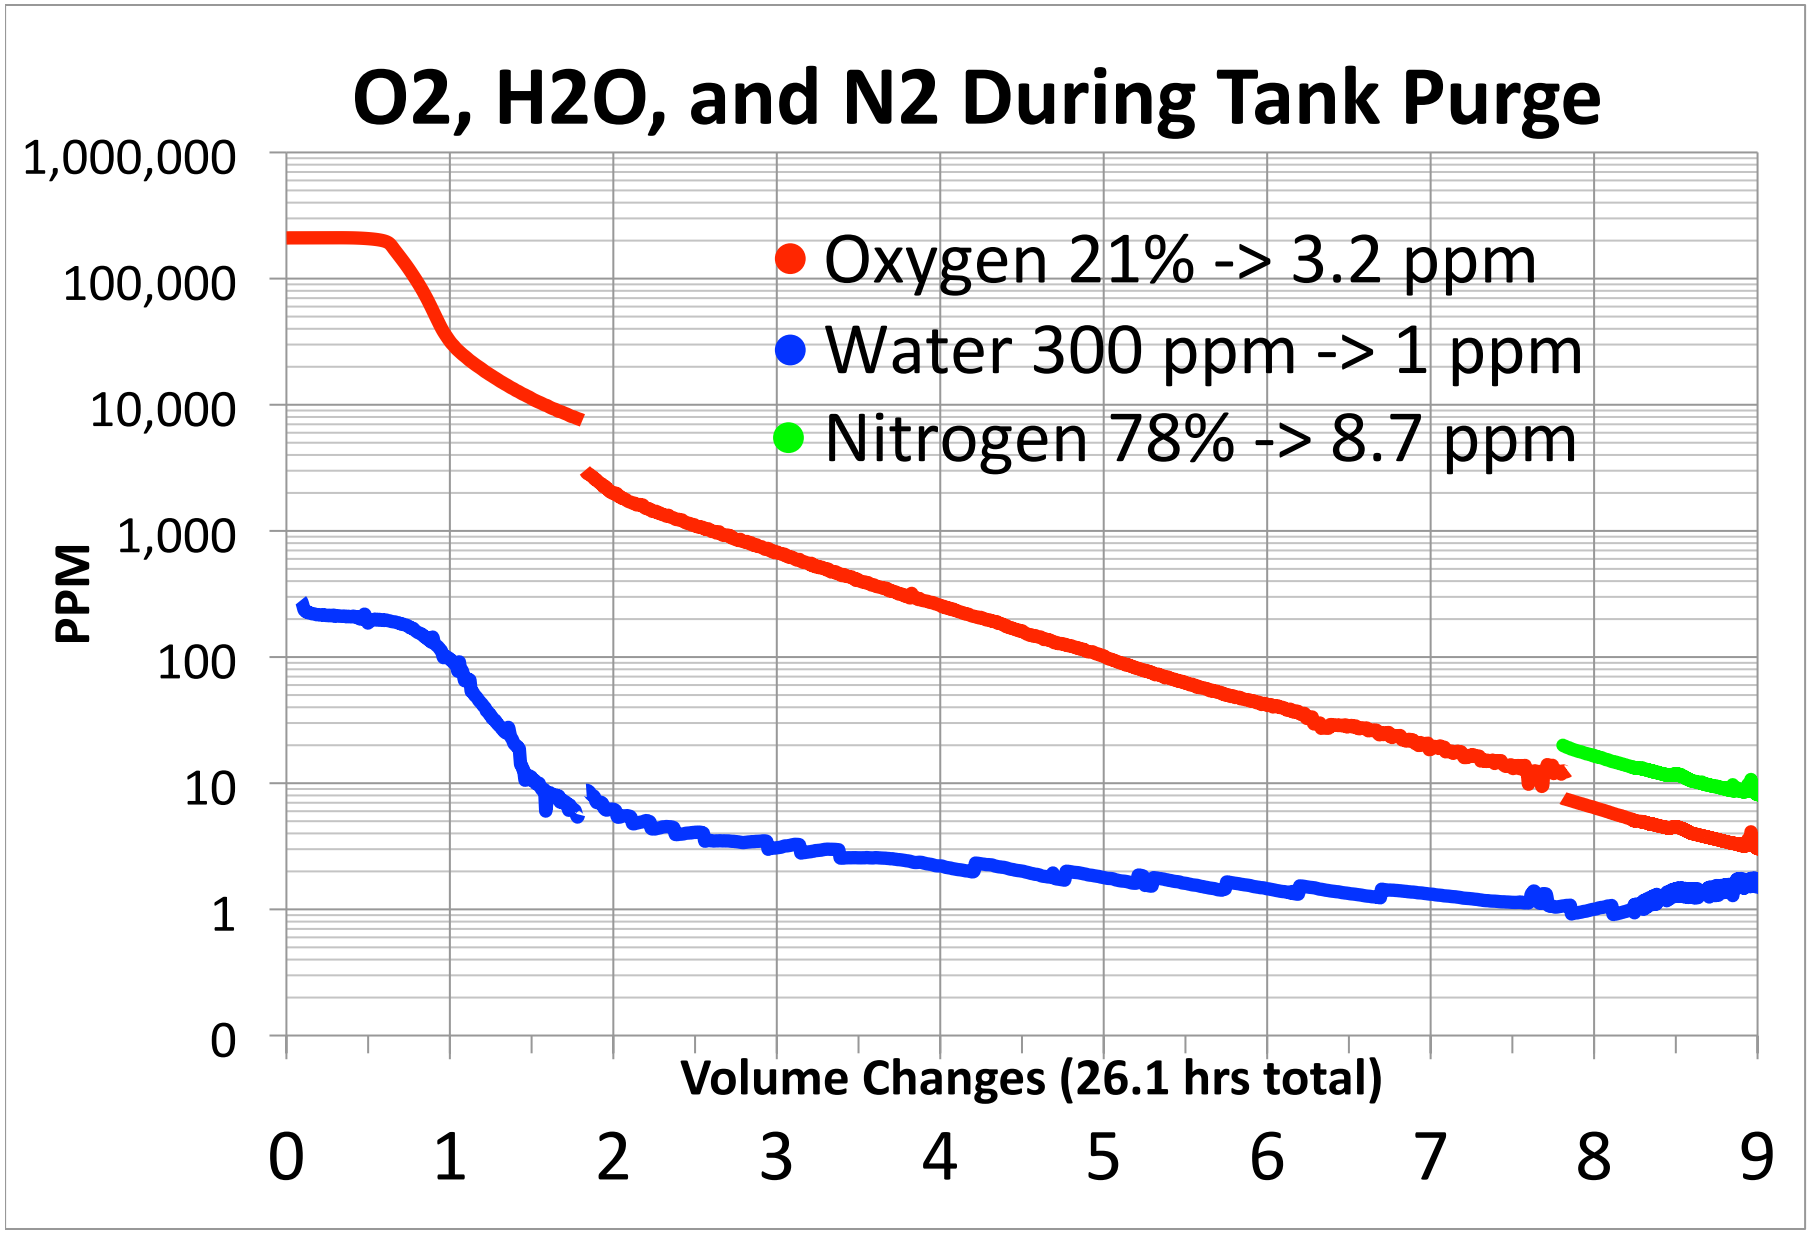
O2, H2O, and N2 During Tank Purge
1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1
0
PPM
Oxygen 21% -> 3.2 ppm
Water 300 ppm -> 1 ppm
Nitrogen 78% -> 8.7 ppm
Volume Changes (26.1 hrs total)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9