CRYO SYSTEM

FLARE HISTORICAL DATA - VAPOR PUMP REGENERATION

Back to Menu

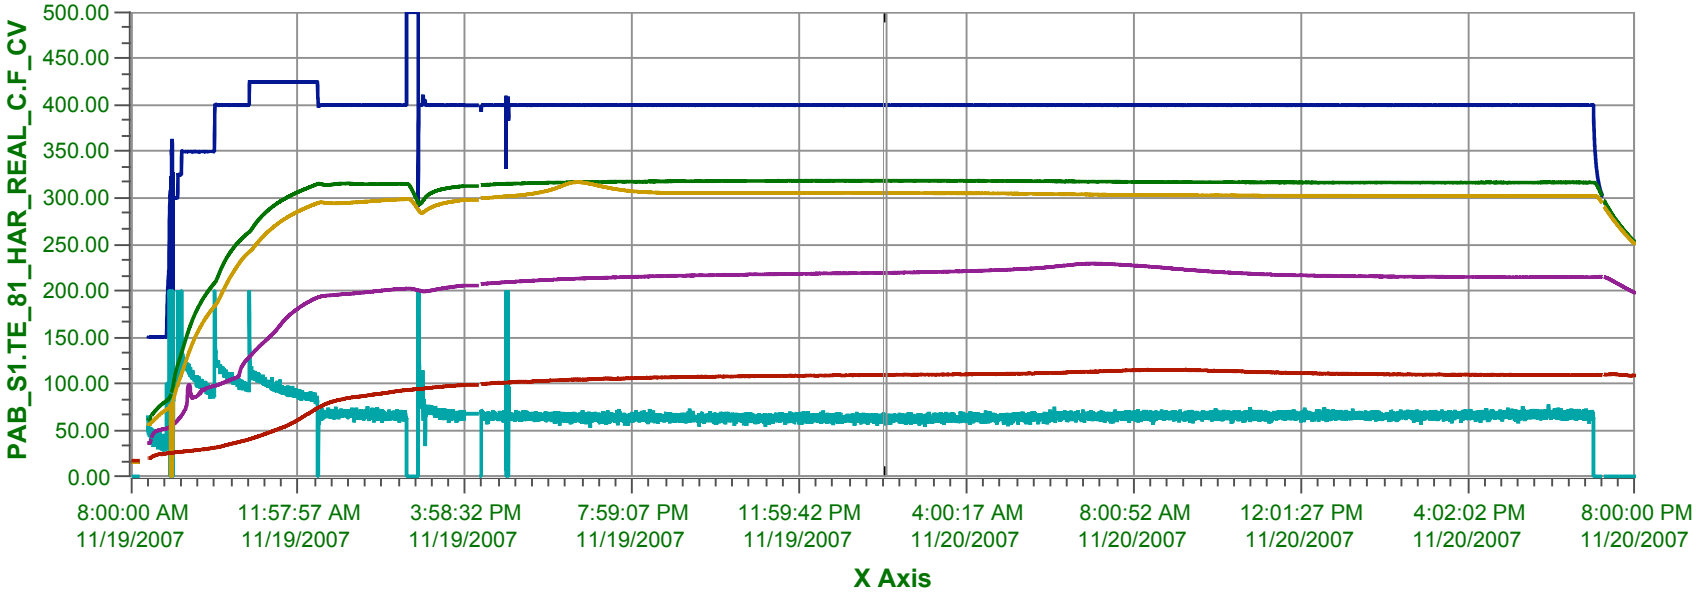

Pen Name	Description	Value	Eng Units	High Over R...	Low Over R...
PAB_S1.TE_73_HAR_REAL_C....	Vapor pump internal regn htr temper...	399.80	C	3,276.70	-43.80
PAB_S1.HTR_72_HAR_REAL....	Heater output expressed as a percent	11.8	percent	40.0	-25.0
PAB_S1.TE_81_HAR_REAL...	**VVapor pump filter bed near ID**	**318.50**	**C**	**318.60**	**16.40**
PAB_S1.TE_82_HAR_REAL_C....	Vapor pump filter bed near OD	219.30	C	229.30	15.50
PAB_S1.TE_83_HAR_REAL_C....	Vapor pump filter bed middle	305.20	C	317.00	-128.20
PAB_S1.TE_76_AR_REAL_C.F...	Vapor pump cup temperature	109.20	C	115.00	16.70

11/19/2007 8:00:00 AM

11/20/2007 8:00:00 PM